

PTPシート・個装箱変更のご案内

HMG-CoA還元酵素阻害剤
高脂血症治療剤

処方せん医薬品 **プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」**
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
(日本薬局方 プラバスタチンナトリウム錠)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標記製品につきまして、下記変更を行いましたのでご案内申し上げます。

なお、当該変更品の出荷時期に関しましては、多少変動することもあるかと存じますが、何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後ともお引き立ての程、よろしく願い申し上げます。

敬具


記

1. PTPシート変更

識別性を考慮して、PTPシートの表面及び裏面のデザインを以下の様に変更しました。


- ①表面及び裏面に、薬効（高脂血症用剤）を追記しました。
- ②裏面にGS1を追記しました。
- ③識別コードの配置を変更しました。

[例]プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」10錠シート

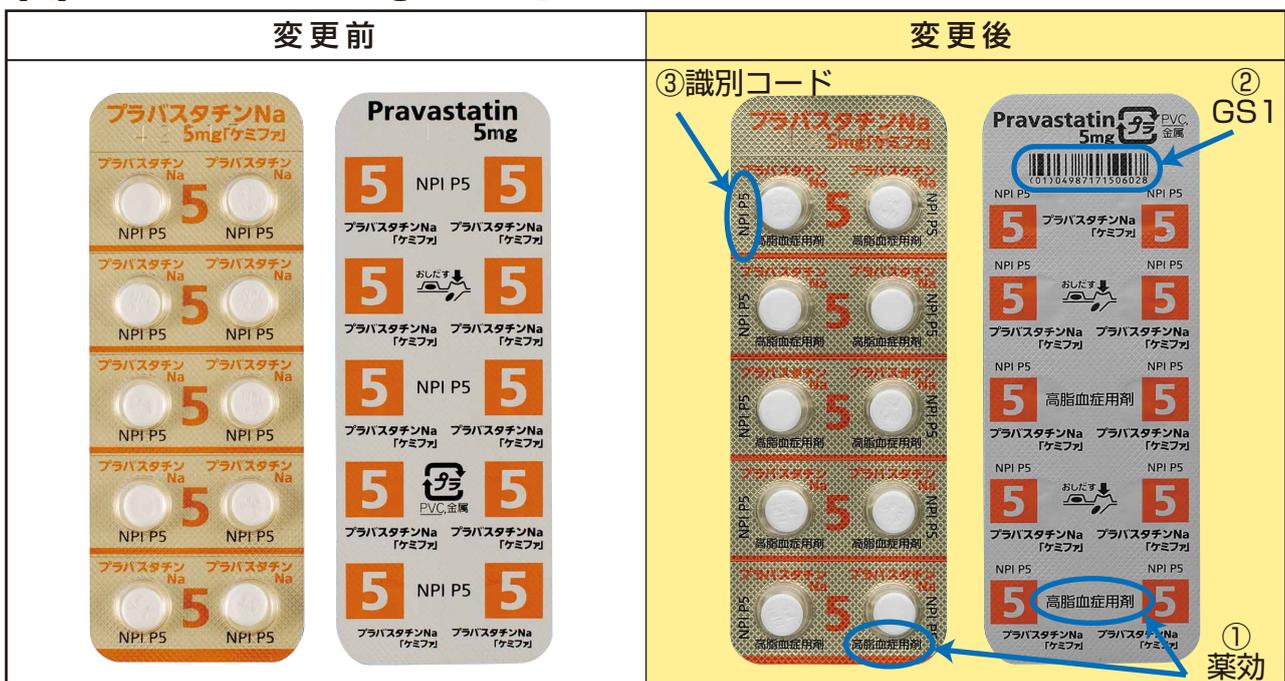

- 10mg 製剤につきましても配色は異なりますが、同様のデザイン変更を行っております。[基本色調：緑色]
- 錠剤自体、PTPシートサイズに変更はありません。
- 色調に変更はありません。写真は、明るさ等の影響で現物の色味と若干異なる場合があります。

[例] プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」14錠シート

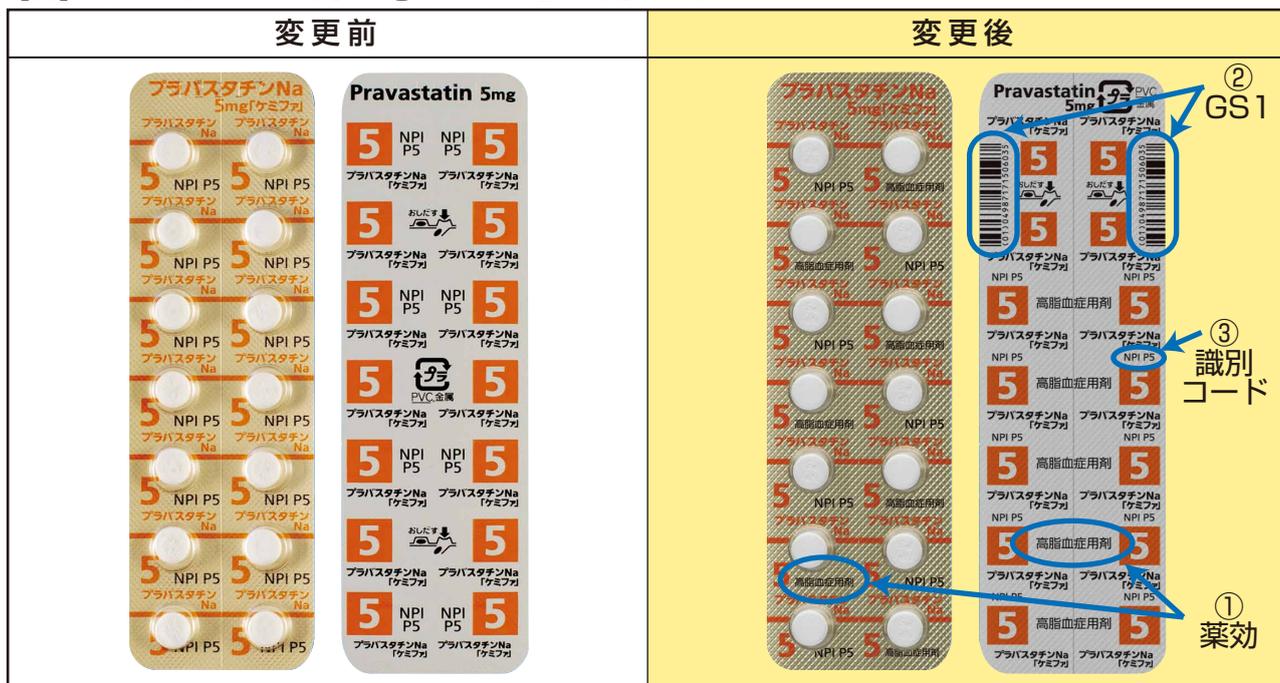


- 10mg 製剤につきましても配色は異なりますが、同様のデザイン変更を行っております。す [基本色調：緑色]
- 錠剤自体、PTPシートサイズに変更はありません。
- 色調に変更はありません。写真は、明るさ等の影響で現物の色味と若干異なる場合があります。

	規格	PTP 10錠シート	PTP 14錠シート
GS1 (調剤単位)	5mg	(01)04987171506028	(01)04987171506035
	10mg	(01)04987171507025	(01)04987171507032

2. 個装箱変更(100錠包装のみ)

- ①販売名を墨色から製品カラー(5mg製剤:オレンジ色、10mg製剤:緑色)に変更するなどデザインを変更しました。
- ②開封口側に「開封口」と記載しました。

[例] プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 100錠包装

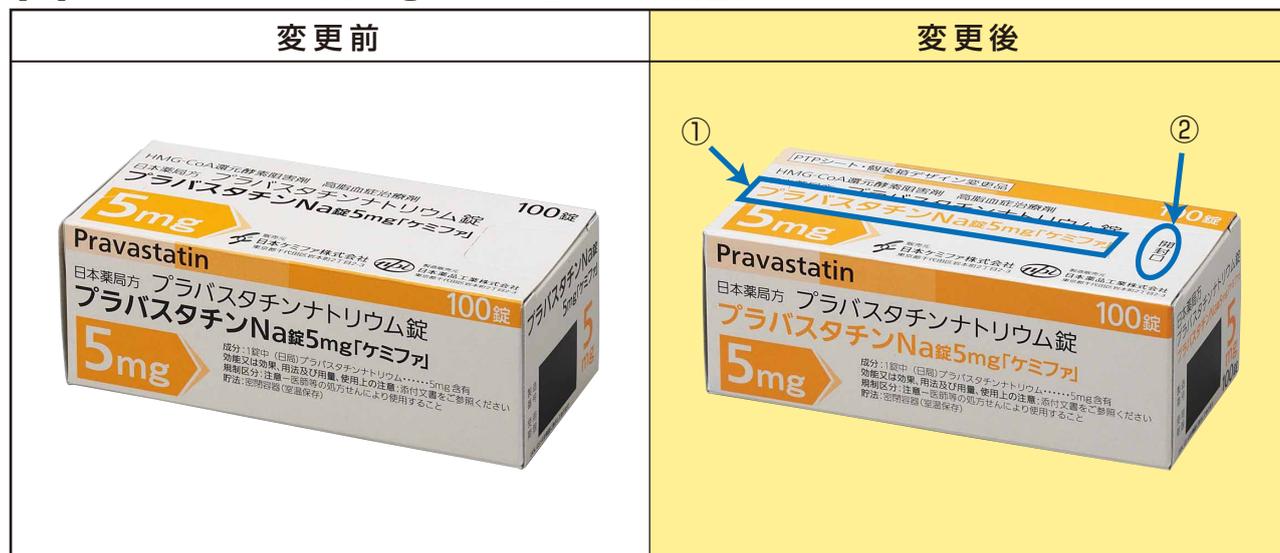

- 10mg 製剤につきましても配色は異なりますが、同様のデザイン変更を行っております。[基本色調：緑色]
 - 個装箱のサイズ・重量に変更はありません。
 - 色調に変更はありません。写真は、明るさ等の影響で現物の色味と若干異なる場合があります。
- ※100錠包装以外の包装に変更はありません。

3. 変更品出荷予定等

販売名	包装単位	変更前最終ロット番号	切換ロット番号	弊社出荷予定
プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」	100錠 (10錠×10)	42412 (使用期限:2017年7月)	42414 (使用期限:2017年8月)	2015年2月上旬
	500錠 (10錠×50)	42410 (使用期限:2017年5月)	42413 (使用期限:2017年8月)	2014年12月下旬
	700錠 (14錠×50)	未定	未定	未定
	1,000錠 (10錠×100)	42409 (使用期限:2017年5月)	42413 (使用期限:2017年8月)	2015年1月上旬
プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」	100錠 (10錠×10)	未定	未定	未定
	500錠 (10錠×50)	未定	未定	未定
	700錠 (14錠×50)	未定	未定	未定
	1,000錠 (10錠×100)	未定	未定	未定

●切換ロットの個装箱には、「PTP シート・個装箱変更品」(100 錠包装)または「PTP シート変更品」(500 錠・700 錠・1,000 錠包装)と記載し、さらに患者様用お知らせカードを封入しております。

患者様へ

今まで服用されていたおくすりのPTPシートが変わりました。

成分、品質、効果、服用方法などは今までと全く同じです。従来どおり服用してください。

011 ㊦

●封入枚数

100 錠包装：10 枚
500 錠包装：30 枚
700 錠包装：30 枚
1,000 錠包装：50 枚

「未定」の切換ロット番号及び出荷予定時期等につきましては、確定次第、弊社ホームページの「医療関係者向けサイト お知らせ文書トピックス」の「変更品出荷(切換ロット等)未定情報一覧」(http://www.nc-medical.com/product_topics/doc/S-1817.pdf)に確定情報を掲載しますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上

